


(98) 4 RLM

Jagrowice 8

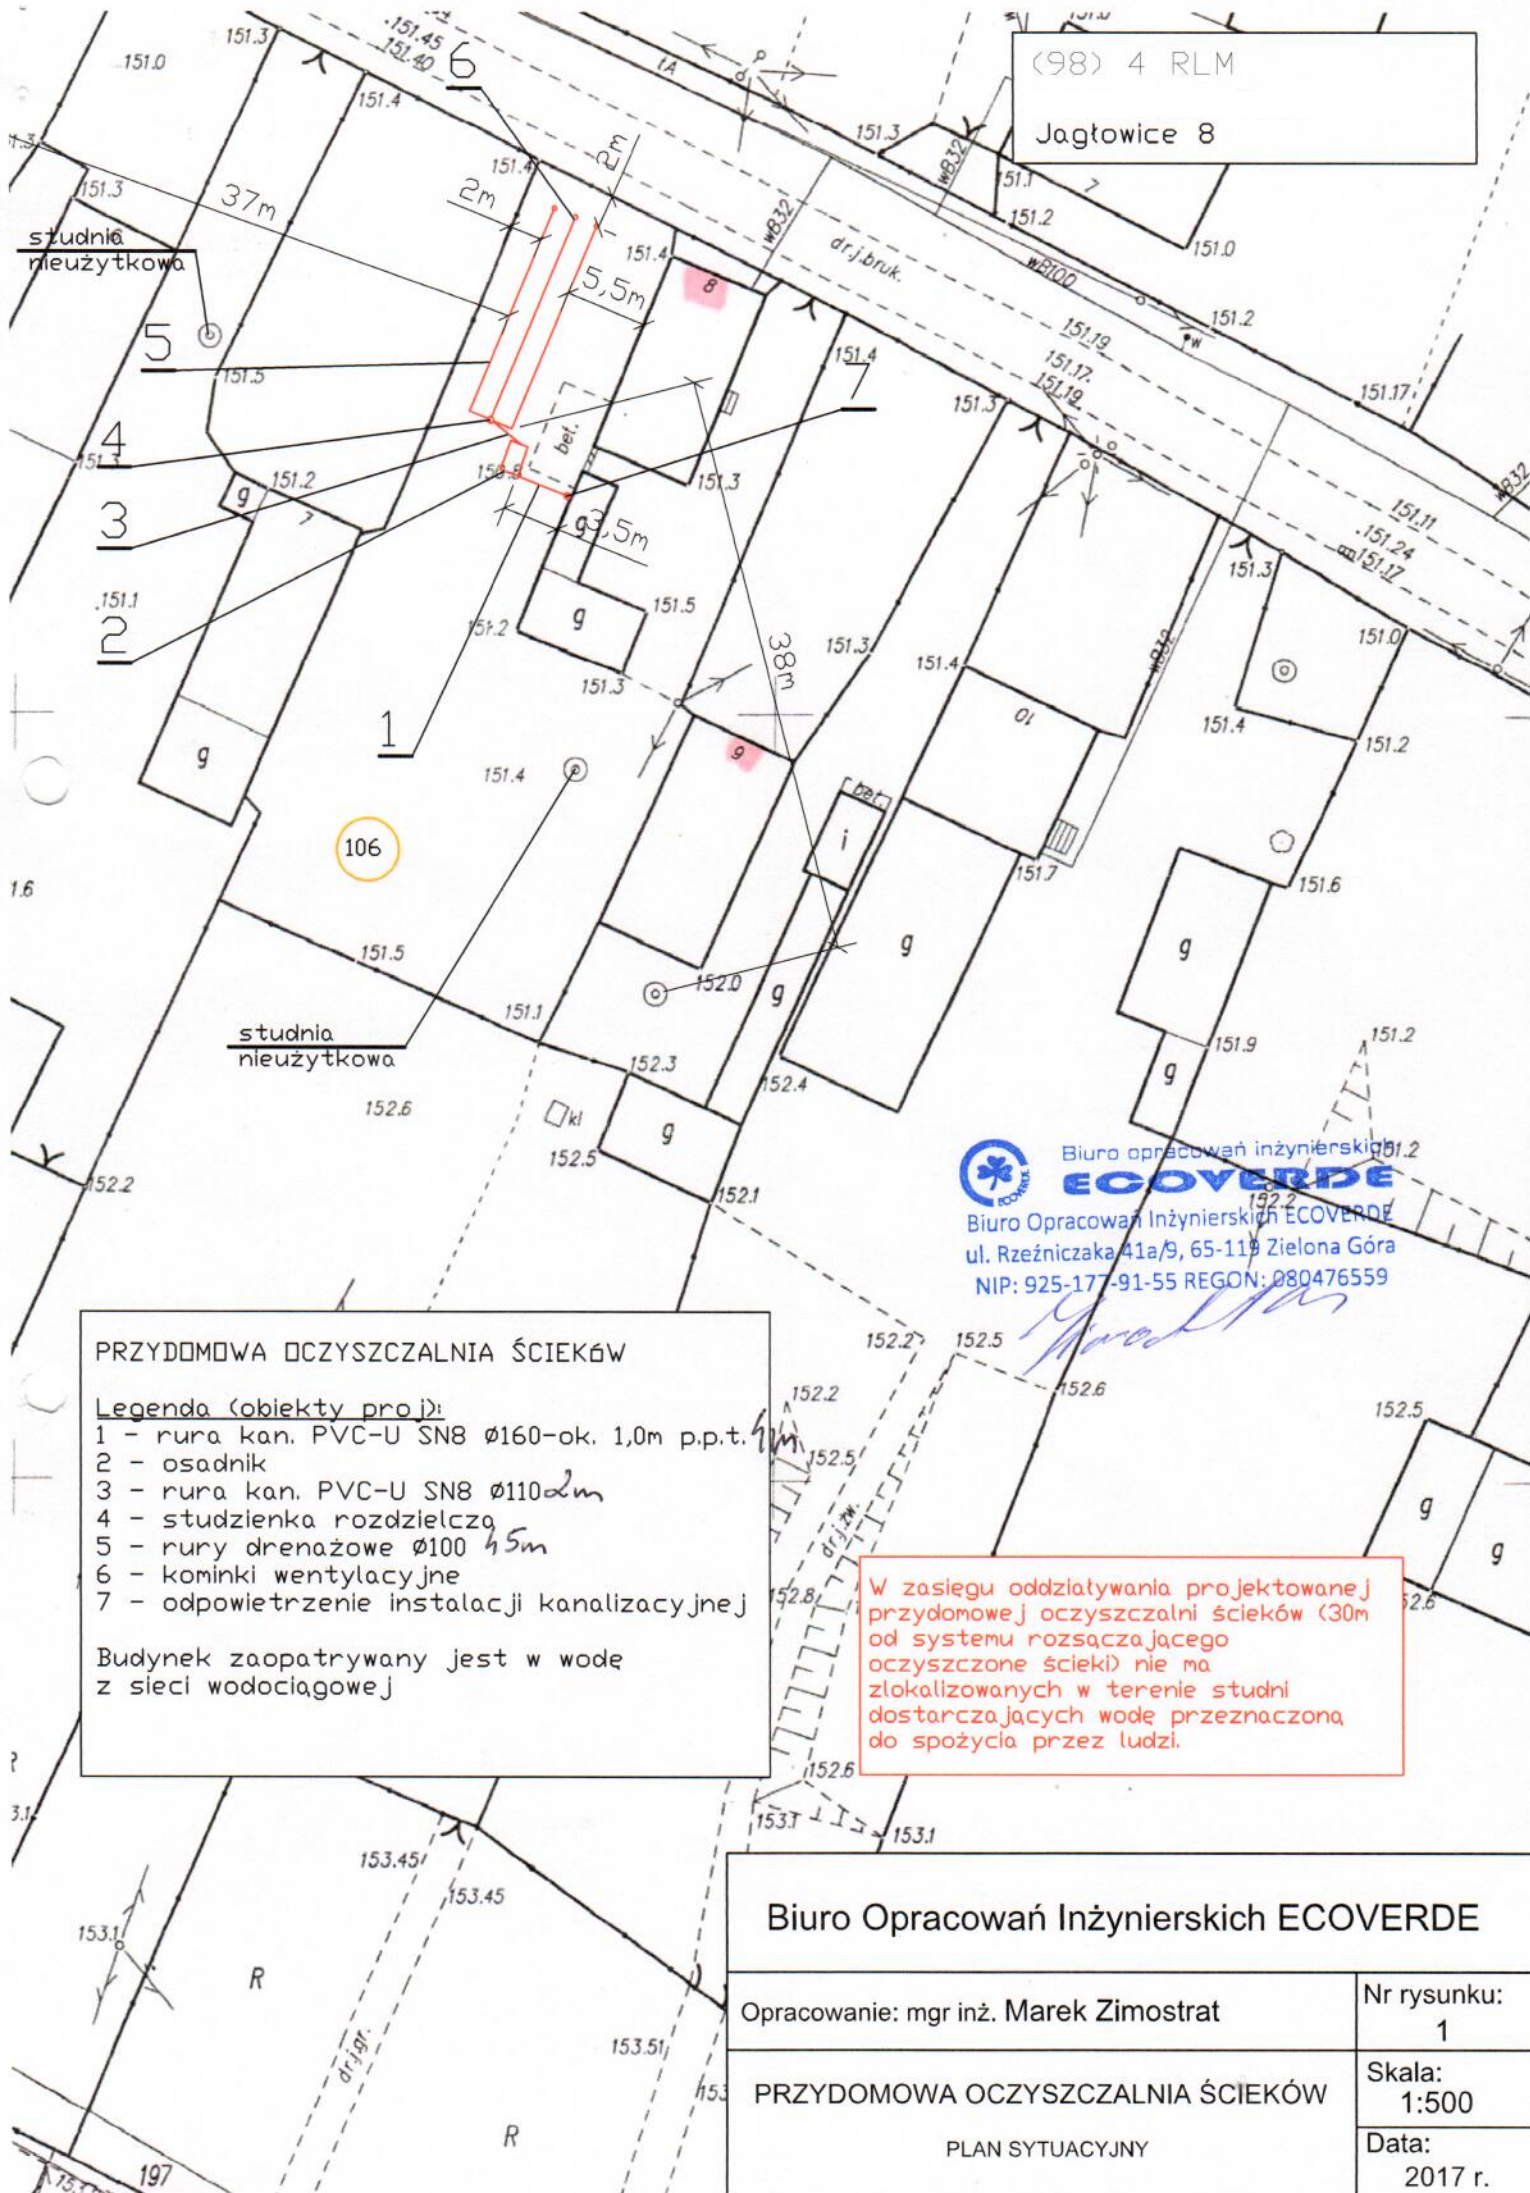

PRZYSADOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 1,0m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110
- 4 - studzienka rozdzielcza
- 5 - rury drenażowe \varnothing 100 45m
- 6 - kominki wentylacyjne
- 7 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

W zasięgu oddziaływania projektowanej przysadowej oczyszczalni ścieków (30m od systemu rozsączającego oczyszczone ścieki) nie ma zlokalizowanych w terenie studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracowanie: mgr inż. Marek Zimostrat

Nr rysunku:
1

PRZYSADOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:500

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2017 r.