


Niniejsza mapa nie spełnia wymagań określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 39, poz. 454 z późn. zm.)

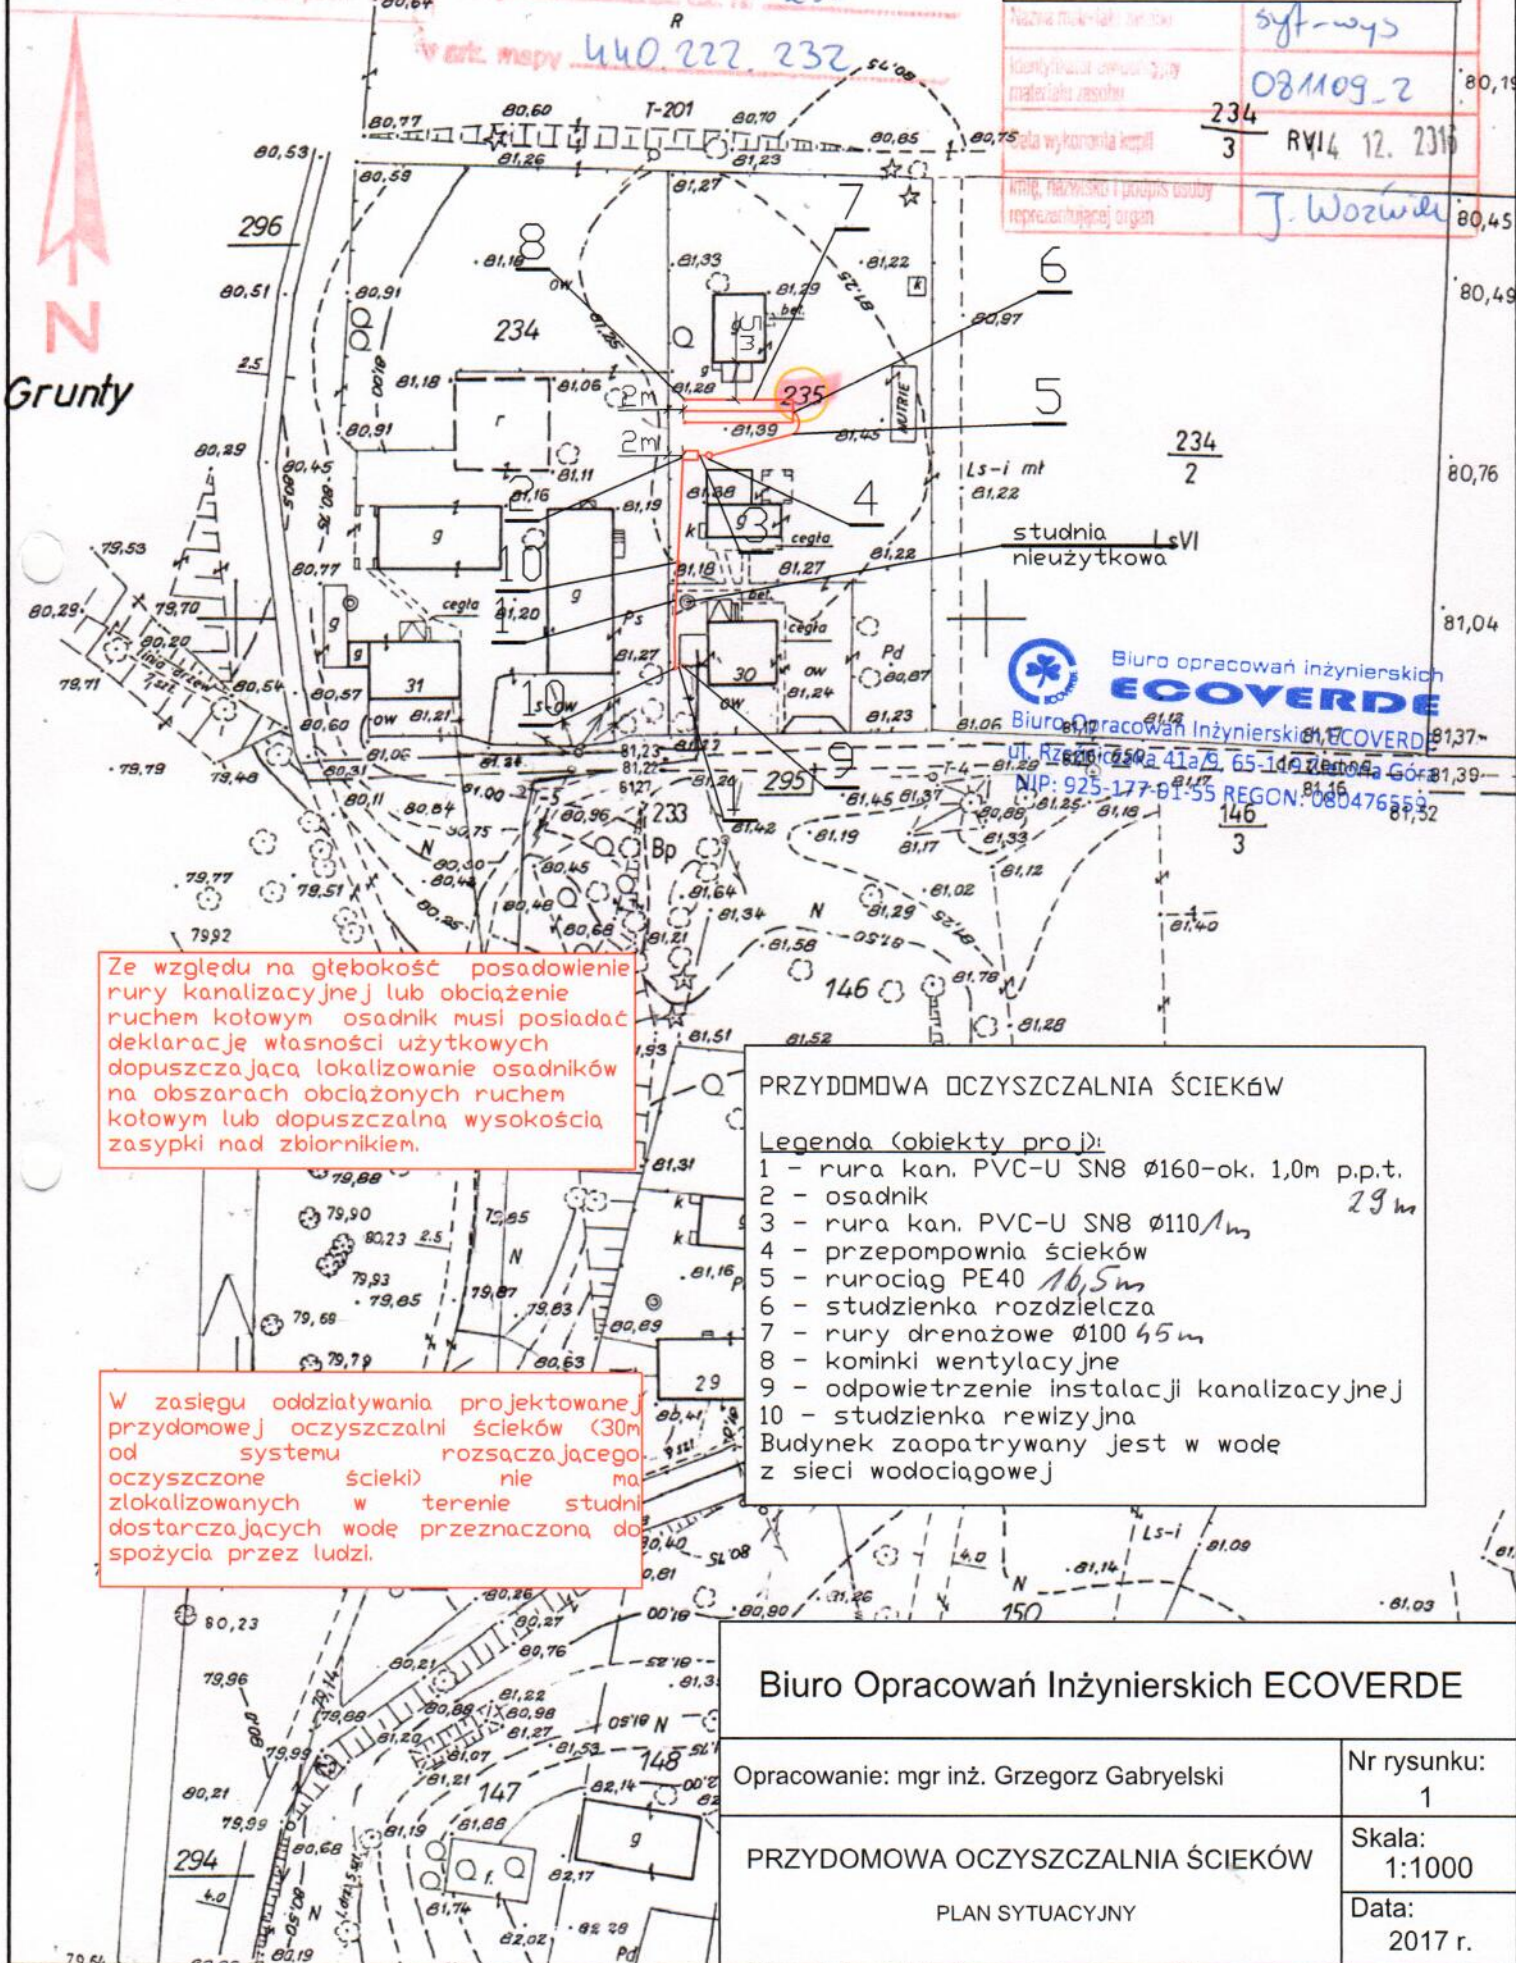

Ze względu na głębokość posadowienie rury kanalizacyjnej lub obciążenie ruchem kotowym osadnik musi posiadać deklarację własności użytkowych dopuszczającą lokalizowanie osadników na obszarach obciążonych ruchem kotowym lub dopuszczającą wysokość zasypki nad zbiornikiem.

W zasięgu oddziaływania projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (30m od systemu rozsączającego oczyszczone ścieki) nie ma zlokalizowanych w terenie studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 1,0m p.p.t.
 - 2 - osadnik
 - 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110/1m
 - 4 - przepompownia ścieków
 - 5 - rurociąg PE40 10,5m
 - 6 - studzienka rozdzielcza
 - 7 - rury drenażowe Ø100 45m
 - 8 - kominki wentylacyjne
 - 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
 - 10 - studzienka rewizyjna
- Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracowanie: mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:1000

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2017 r.